



Accessoires pour contacteur HDC6-995A

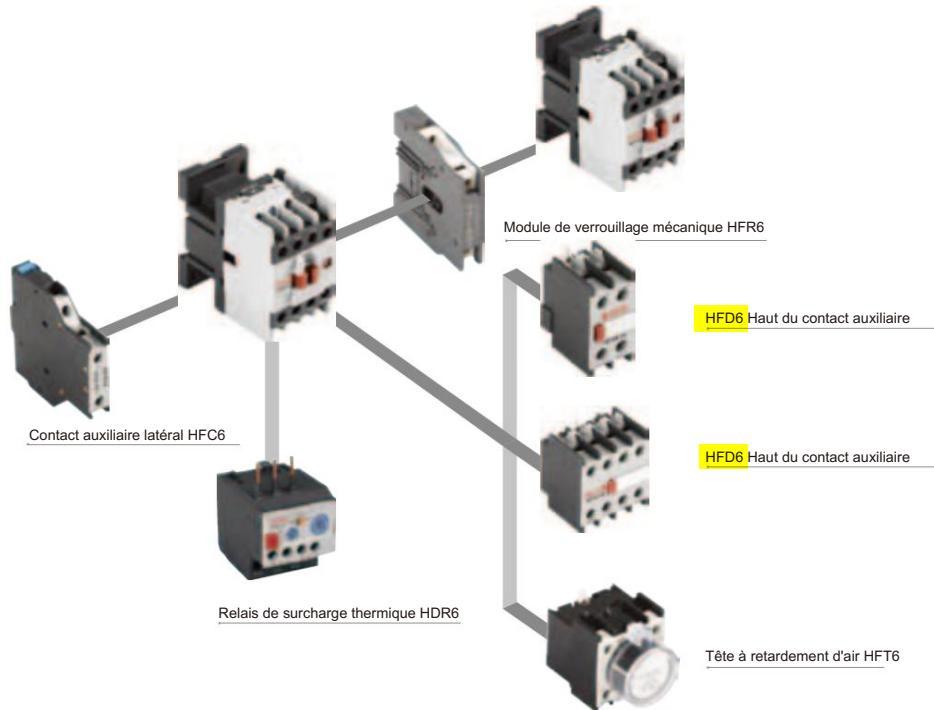

| Haut du contact auxiliaire |  | 2 pôles : HFD6-11 , HFD6-20, HFD6-02 4 pôles : HFD6-22, HFD6-13, HFD6-31, HFD6-40, HFD6-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|
| Contact auxiliaire latéral |  | 2 pôles : HFC6-11, HFC6-20, HFC6-02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tête à retardement d'air |  | Réalisation de temporisations : HFT6-20, HFT6-22, HFT6-24 Temporisation de rupture : HFT6-30, HFT6-32, HFT6-34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Module de verrouillage mécanique |  | HFR6-32 Adapté au produit de 9-32A, installation horizontale HFR6-95 Adapté aux produits de 40-95 A, installation horizontale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bobine HX6 |  | Référence de commande : HX6+AF+Us+frequency Par exemple : HX632N7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relais de surcharge thermique |  | <table> <thead> <tr> <th>HDR6-18</th> <th>HDR6-32</th> <th>HDR6-95</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,10-0,15 A</td> <td>6,3-9A</td> <td>30-40A</td> </tr> <tr> <td>0,12-0,18A</td> <td>9-12A</td> <td>37-50A</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>14-18A</td> <td>23-32A</td> <td>80-95A</td> </tr> </tbody> </table> | HDR6-18 | HDR6-32 | HDR6-95 | 0,10-0,15 A | 6,3-9A | 30-40A | 0,12-0,18A | 9-12A | 37-50A | ... | ... | ... | 14-18A | 23-32A | 80-95A |
| HDR6-18 | HDR6-32 | HDR6-95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,10-0,15 A | 6,3-9A | 30-40A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,12-0,18A | 9-12A | 37-50A | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-18A | 23-32A | 80-95A | | | | | | | | | | | | | | | |

Accessoires pour contacteur HDC6-115630A

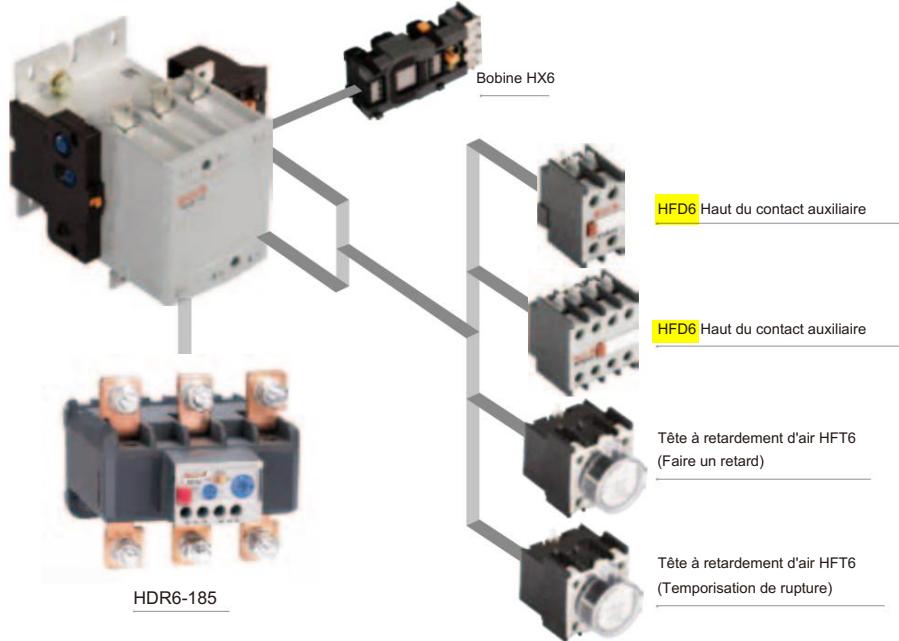

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Haut du contact auxiliaire |  | 2 pôles : HFD6-11 , HFD6-20, HFD6-02 4 pôles : HFD6-22, HFD6-13, HFD6-31, HFD6-40, HFD6-04 |
| Contact auxiliaire latéral |  | Pas de contact auxiliaire latéral |
| Tête à retardement d'air |  | Réalisation de temporisations : HFT6-20, HFT6-22, HFT6-24 Temporisation de rupture : HFT6-30, HFT6-32, HFT6-34 |
| Module de verrouillage mécanique |  | Installation horizontale et installation verticale |
| Bobine HX6 |  | Pièces de rechange, HX6-115-630 (Tension AC:230V, 400V pour l'option) |
| Contact principal |  | Pièces de rechange, HMC6-115-630 |
| Relais de surcharge thermique |  HDR6-185 48-65A 55-70A ... 150-185A |  HDR6-630F 145-200A 180-250A ... 460-630A |